


Vad gäller för din cistern

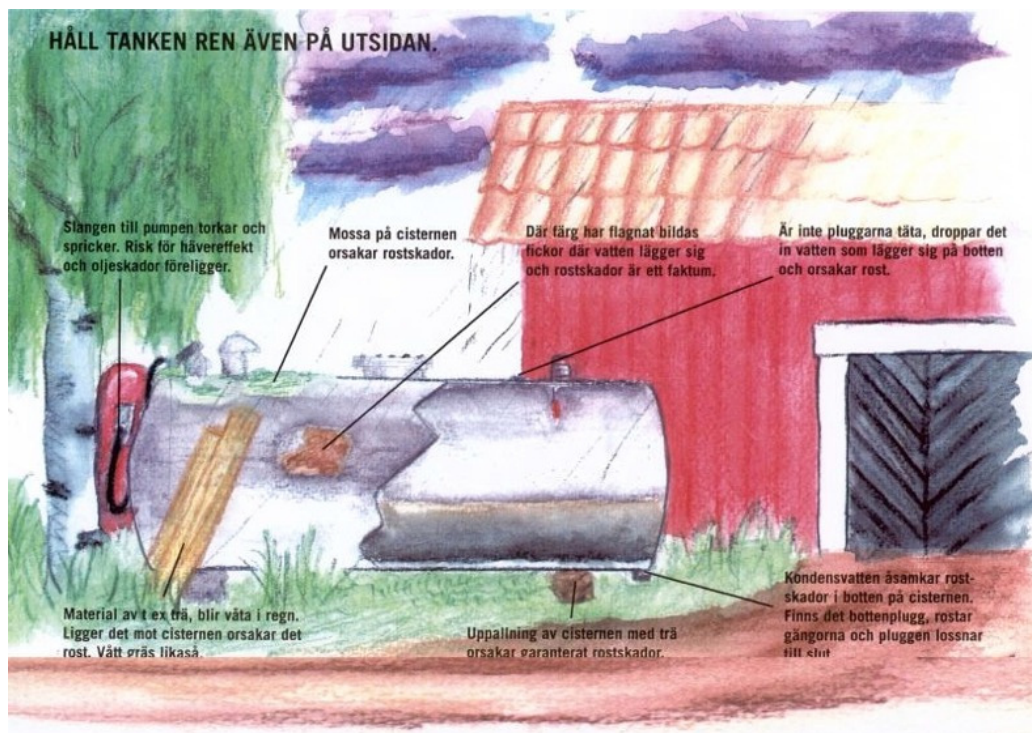

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska farmartankar och övriga cisterner kontrolleras regelbundet. Vid ett utsläpp av olja kan mark, grundvatten och vattendrag skadas och det är du som är innehavare av cisternen som är ansvarig för en eventuell sanering. Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) gäller förvaring av diesel-, eldnings- och spillolja samt förvaring av brandfarlig vätska i vattenskyddsområde.

Informationsplikt

När du ska installera en cistern ska Miljökontoret informeras skriftligt, minst 6 veckor innan du börjar använda anläggningen. Informationsplikten gäller:

- Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m³.
- Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³.
- Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vara inom vattenskyddsområde.

Informationsblankett kan du enklast ladda ner från Miljökontorets webbplats www.malung-salen.se eller beställa på tfn 0280-183 90.

Ifylld blankett skickas till
Miljökontoret, Box 14, 782 21 Malung

Kontroller som ska utföras

Konstruktions- och tillverkningskontroll
Om du ska installera en ny cistern så välj en som är certifierad, annars måste anordningen genomgå en konstruktions- och tillverkningskontroll.

Installationskontroll

Innan cisterner och rörledningar tas i bruk ska en installationskontroll utföras.

Placering av cistern

Vid uppställning av cistern bör du tänka på följande:

- Cisternen ska placeras så att ingen påkörningsrisk finns.
- Väder och vind samt vegetation som blöta löv, högt gräs, buskar m.m. som ligger an cisternens skrov kan öka risken för rostangrepp på din cistern.
- Ett plant underlag, gärna hårdgjord yta, gör att du snabbt upptäcker spill och eventuella läckage. Även små läckage, som pågår under längre tid, kan medföra att grundvatten förorenas.
- Kulventil minskar risken för att cisternen kan tömmas genom hävertkraft om handtaget ramlar ner och ett lås till handtaget hindrar att ingen obehörig tankar.

Vem får utföra kontrollen?

För att få utföra de olika kontrollerna krävs att kontrollföretaget är ackrediterat. Vilka företag som är ackrediterade kan man få information om antingen från [SWEDAC](http://www.swedac.se):s webbplats, www.swedac.se eller kontakta Miljökontoret.

Inom vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler, t.ex. tätare kontrollintervall och krav på sekundärt skydd. Kontakta Miljökontoret om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde eller om du vill ha mer information om vilka krav som gäller.

Cistern som tas ur bruk

Om cistern ska tas ur bruk ska Miljökontoret informeras skriftligen. Cistern i mark ska i första hand grävas upp och avlägsnas efter tömning och rengöring. Påfyllningsrör, avluftningsledning och övriga friliggande rördelar skall avlägsnas.

Återkommande kontroll

Vid återkommande kontroll ses bland annat eventuella rostangrepp över och att överfyllningsskyddet fungerar.

Kontrollintervallet kan högst bli 12 år. Inom vattenskyddsområde är intervallet högst 6 år. Kopia på kontrollrapporten ska sändas till Miljökontoret, Box 14, 782 21 Malung. (gäller inte cisterner inomhus utanför vattenskyddsområde).

Revisionskontroll

Revisionskontroll ska genomföras när en anordning genomgått omfattande reparation, har skadats, har ändrat driftförhållandena eller flyttats.

Om det inte är möjligt att avlägsna cisternen ska denna fyllas helt med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningskador.

Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall och skall transporteras och tas omhand av företag med tillstånd för detta.

Om markförorening påträffas ska Miljökontoret omedelbart underrättas.

Blankett för anmälan av cistern som tagits ur bruk kan du ladda ner från Miljökontorets webbplats eller beställa på tfn 0280-183 90.

Avgift

För handläggning av information om installation av cistern samt handläggning av bedömning av kontrollrapport tas en avgift ut enligt *Malungs kommunfullmäktige beslut om taxa 2007-11-26 §120, Taxa inom miljöbalkens område*

Att informera Miljökontoret om att cistern tagits ur bruk är avgiftsfritt.

Miljösanktionsavgift

Från och med januari 2008 tas en miljösanktionsavgift ut för vissa överträdelser enligt NFS 2003:24

- att inte skriftligen informera Miljökontorets om installation av cistern; 1 000 kr
- att inte låta utföra en installationskontroll; 3000 kr
- att inte låta utföra återkommande kontroll; 2000 kr

Kontakt

Vill du veta mer? Handläggare på miljökontoret når du på tfn 0280-183 90 eller besök vår webbplats:

www.malung-salen.se